



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Duplexní změkčovací filtry aquina WG 1"-6/4" s dávkovací sestavou JESCO MAGDOMAT

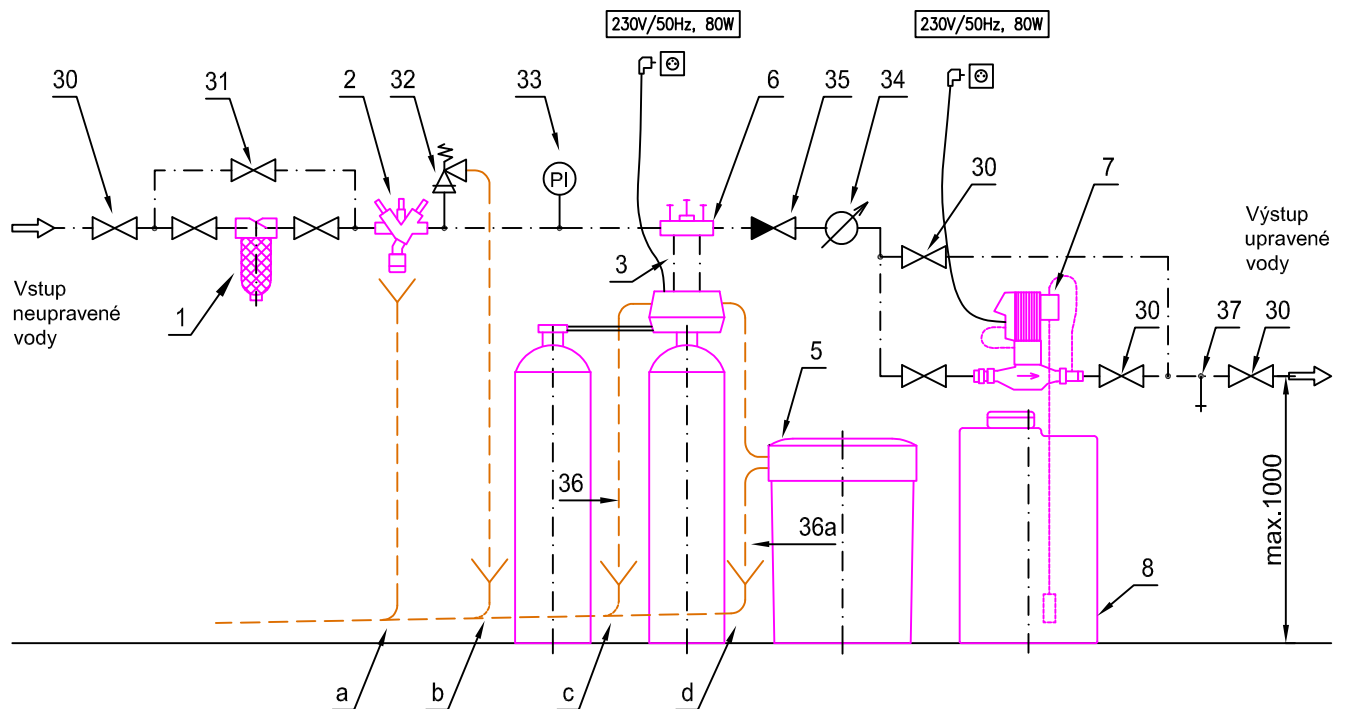

PŮDORYS:

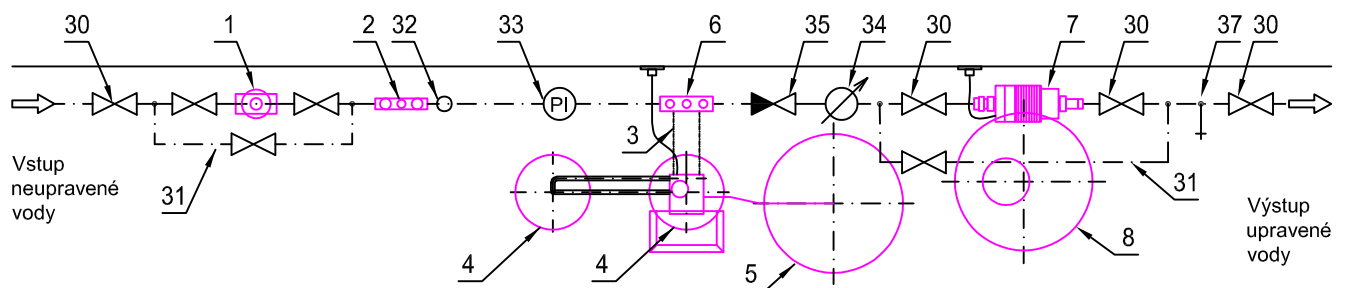

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	systemový oddělovač	31	obtok s uzavěrem
3	nerezové propojovací hadice	32	pojistňovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	změkčovací filtr	33	manometr
5	PE solná nádoba změkčovacího filtru	34	vodoměr s odečtem
6	montážní blok s obtokem	35	zpětný ventil
7	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	36	PVC odpadní hadice
8	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	36a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
		37	vzorkovací kohout
		a, b, c, d	odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměrech 1", 5/4", 6/4" dle požadovaných průtoků.