



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Kabinetové změkčovací filtry aquina SMK, WMK, WK Standard s dávkovací sestavou
JESCO MAGDOMAT - s mísením

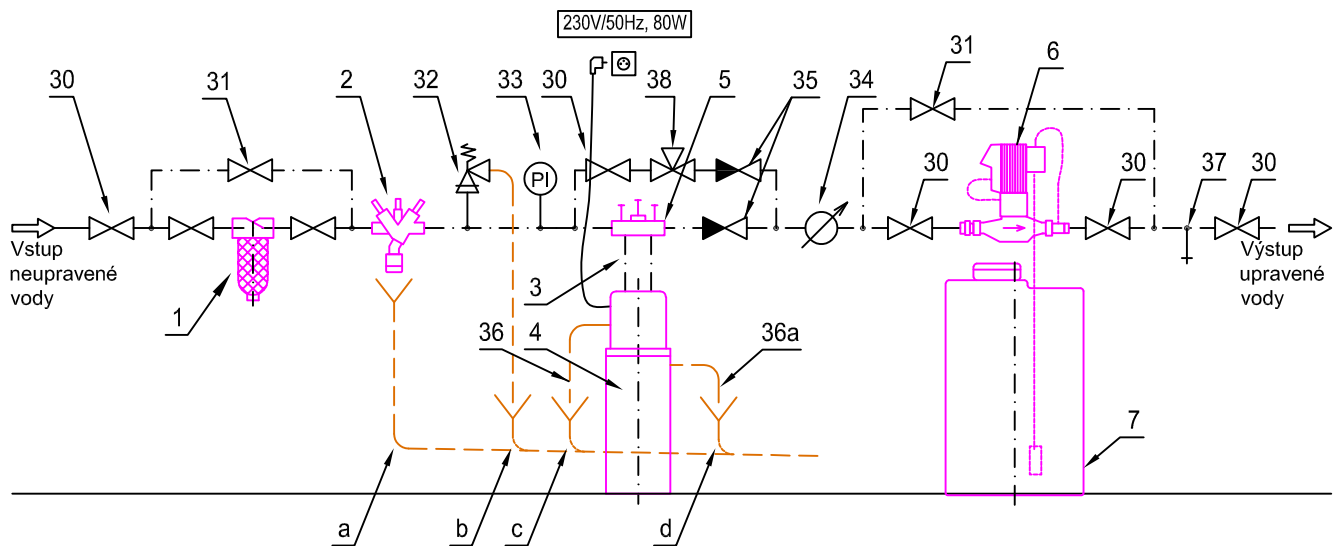

PŮDORYS:

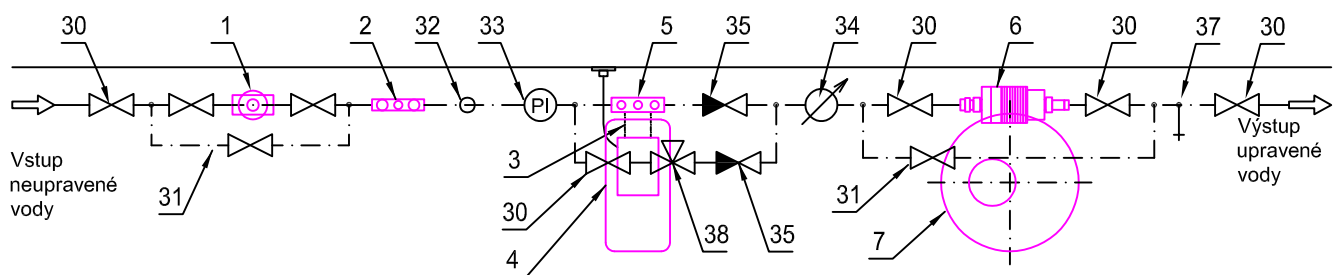

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	systemový oddělovač	31	obtok s uzavěrem
3	nerezové propojovací hadice	32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	změkčovací filtr kabinetový	33	manometr
5	montážní blok s obtokem	34	vodoměr s odečtem
6	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	35	zpětný ventil
7	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	36	PVC odpadní hadice
		36a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
		37	vzorkovací kohout
		38	membránový ventil
		a, b, c, d	odpad

VELIKOSTI ŘADY:

Řada se dělá v rozměru 1" s kabinetovými filtry ve velikosti SMK, WMK, WK Standard 60-80,100-120.